



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Portail d'information sur l'assainissement communal

Situation au 31/12/2012 des stations de traitement des eaux usées

crégy-les-meaux

Rechercher

Toutes les stations de traitement

Stations de traitement non conforme

Masquer les données qualité des cours d'eau


DBO5

NO2

NH4

PO4

[A propos de la conformité](#) | [A propos des données qualité](#) | [Aide utilisateur](#)

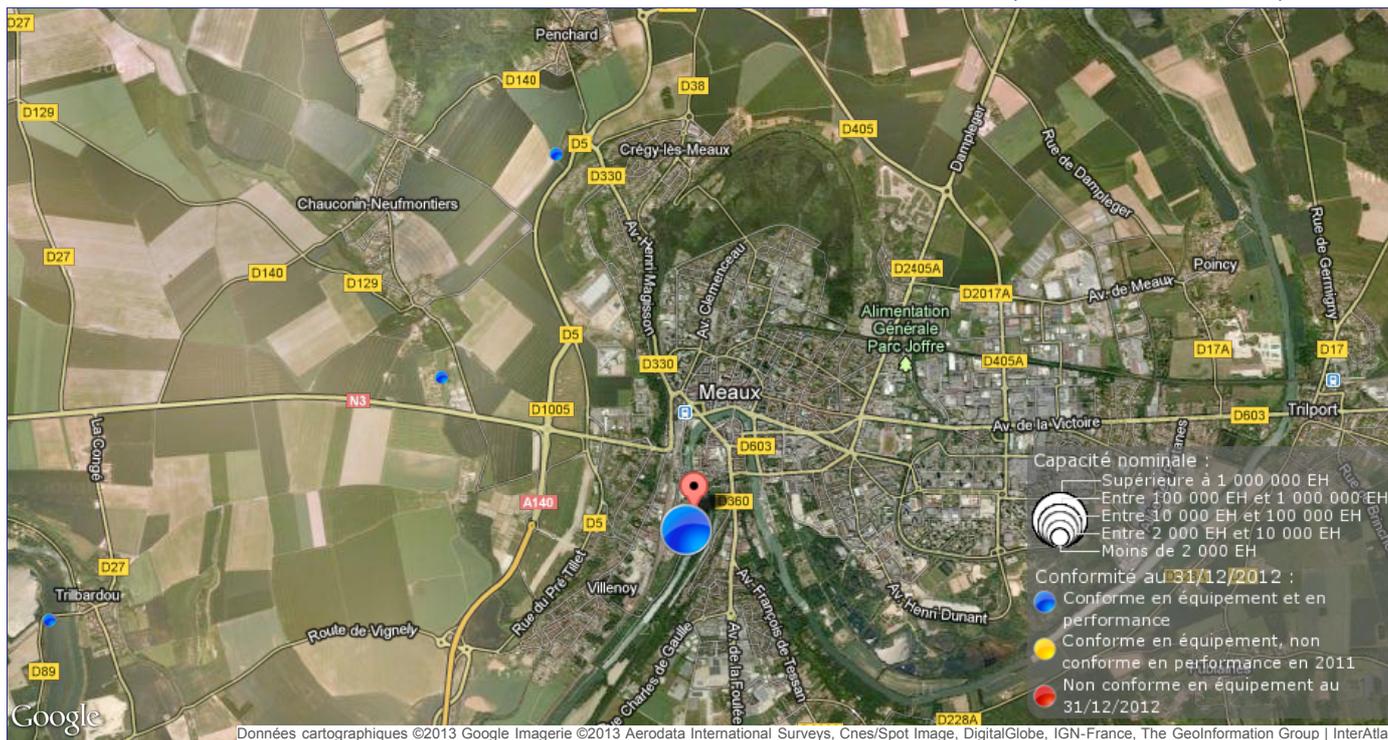

MEAUX

Description de la station

Nom de la station : MEAUX ([Zoom sur la station](#))
Code de la station : 037751301000
Nature de la station : Urbain
Réglementation : Eau
Région : ILE-DE-FRANCE
Département : 77
Date de mise en service : 31/12/1998
Service instructeur : DRIEE-IF / UT-Eau
Maitre d'ouvrage :
Exploitant :
Commune d'implantation : VILLENY
Capacité nominale : 115833 EH
Débit de référence : 29520 m3/j
Autosurveillance validée : validé
Traitement requis par la DERU :
 - Traitement secondaire
 - Dénitrification plus poussée
 - Déphosphatation plus poussée
+ Filières de traitement :

Agglomération d'assainissement

Code de l'agglomération : 030000177284
Nom de l'agglomération : MEAUX
Commune principale : MEAUX
Tranche d'obligations : [100 000 ; ... [EH
Taille de l'agglomération en 2011 : 147183 EH
Somme des charges entrantes : 147183 EH
Somme des capacités nominales : 115833 EH
- Liste des communes de l'agglomération :
 CREGY-LES-MEAUX
 FUBLAINES
 MAREUIL-LES-MEAUX
 MEAUX
 NANTEUIL-LES-MEAUX
 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
 POINCY
 TRILPORT
 VILLENY


Chiffres clefs en 2011

Chiffres clefs en 2010

Chiffres clefs en 2009

Charge maximale en entrée : 104250 EH
Débit entrant : 14523 m3/j
Production de boues : 1503 tMS/an

Destinations des boues en 2009 (en tonnes de matières sèches par an) :



Chiffres clefs en 2008

Source : MEDDE - ROSEAU - Janvier 2013

Milieu récepteur

Bassin hydrographique : SEINE-NORMANDIE
Type : Eau douce de surface
Nom : La Marne
Nom du bassin versant : La Seine

Zone Sensible : Le bassin de la Seine
Sensibilité azote : Oui (Ar. du 22/02/2006)
Sensibilité phosphore : Oui (Ar. du 22/02/2006)

Voir le point de rejet (Double-cliquer sur le point pour l'effacer)

Conformité équipement (31/12/2012 : prévisionnel) : Oui

Respect de la réglementation en 2011

Conforme en équipement au 31/12/2011 : Oui
Date de mise en conformité : 31/12/1998
Abattement DCO atteint : Oui
Abattement Ngl atteint : Oui
Abattement Pt atteint : Oui
Conforme en performance en 2011 : Oui

Réseau de collecte conforme : Oui
Date de mise en conformité : 31/12/2000

Respect de la réglementation en 2010

Respect de la réglementation en 2009

Respect de la réglementation en 2008

[précédent](#) | [suivant](#) | [accueil](#)